


Paloma

ガス設備機器

リプレイス 部材

給湯暖房用熱源機

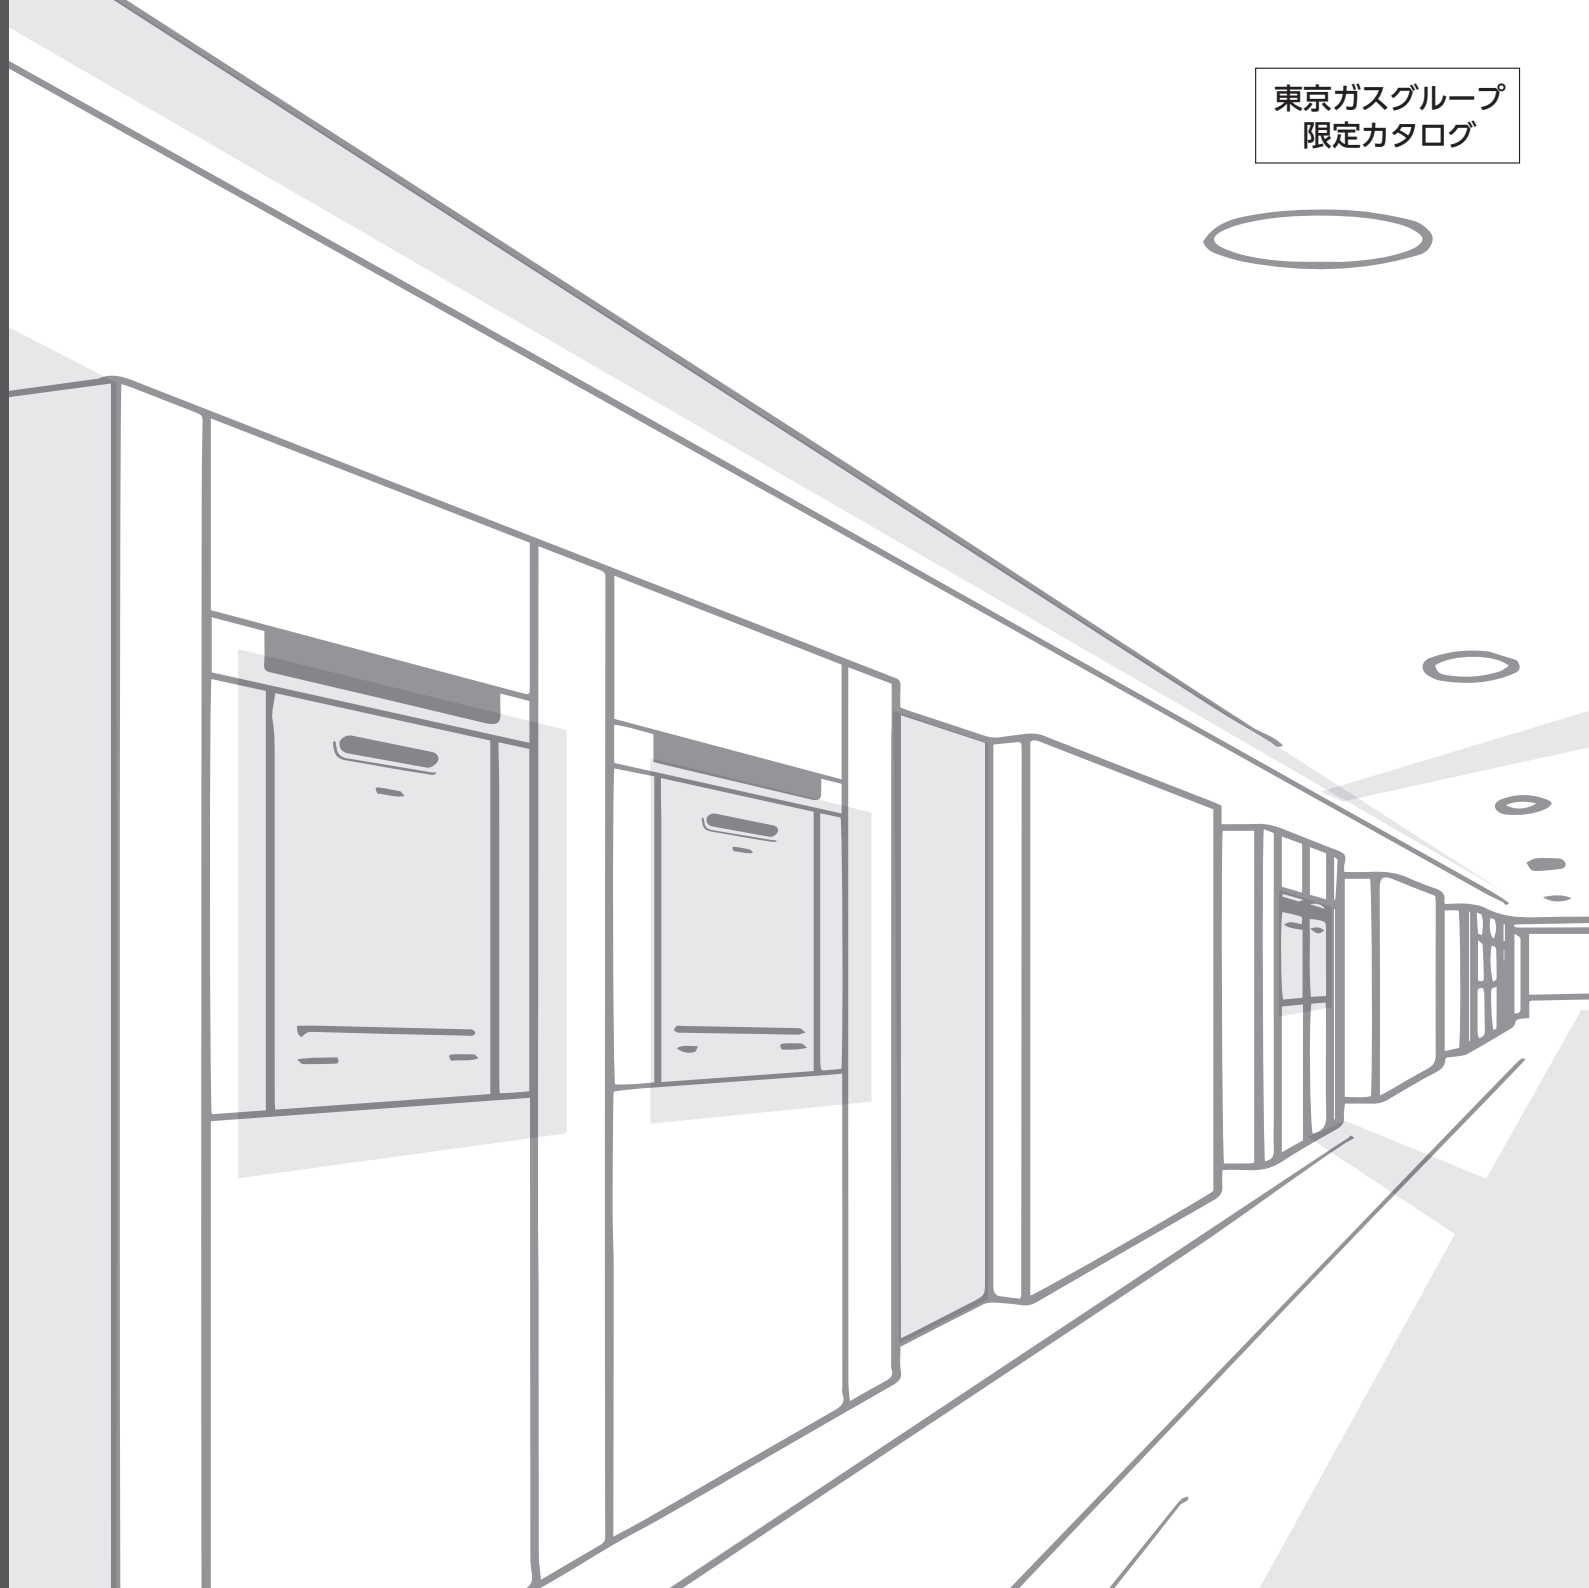


TESリプレイス部材一覧表

現場状況により設置できない場合がありますので現場調査して本体・部材等の最終確認をしてください

NO	設置形態	商品名	取替前メーカー	設置形態	部 品	部品詳細説明	マシンコード	税抜価格	ページ
1	壁掛け	KADH-I1	IT (ガスター)	ランドセル設置	アダプタ (板)	IT (ガスター) ランドセル設置からの取替用 (壁掛金具外せない場合) 既存の壁掛金具 (ガスター製) に本部材を取付する	936618	¥11,400	3・4
2	壁掛け	KADH-I2(2)	IT (ガスター)	直付設置	ブラケット	IT (ガスター) 直付設置からの取替用	936619	¥6,900	5・6
2	壁掛け	KADH-I2(1)	HT (リンナイ)	直付設置	ブラケット	HT (リンナイ) 直付設置からの取替用 古い商品でブラケットピッチが合わないときに使用する	936620	¥4,400	
3	壁掛け	KADH-A1	AT (松下) AT-247 シリーズ AT-249 シリーズ AT-369 シリーズ AT-241 シリーズ AT-361 シリーズ AT-362 シリーズ AT-243 シリーズ AT-364 シリーズ AT-366 シリーズ AT-4299 シリーズ AT-4200 シリーズ AT-4203 シリーズ	ランドセル設置	アダプタ (板)	AT (松下) ランドセル設置からの取替用 (壁掛金具外せない場合) A壁掛金具203S+AT-247シリーズ設置時 A壁掛金具361+AT-361シリーズ設置時 他多数 既存の壁掛金具 (松下製) に本部材を取付する ※取替前製品より現行熱源機の奥行が薄くなっているので 奥行の調整が必要な場合はKADH-A4・A5を使用する	936621	¥5,800	7・8
			FT (ノーリツ) FT-240 シリーズ FT-360 シリーズ FT-244 シリーズ FT-364 シリーズ	ランドセル設置	アダプタ (板)	FT (ノーリツ) ランドセル設置からの取替用 (壁掛金具外せない場合) ノーリツ壁掛金具AFR使用時に本部材を取付する (ノーリツ壁掛金具AGV使用の場合はKADH-F4使用) 奥行合わせ不要時に使用 既存の壁取付板 (ベース板) に付け足し			
4	壁掛け	KADH-A2(2)	AT (松下) AT-245 シリーズ AT-246 シリーズ AT-366 シリーズ AT-4299 シリーズ AT-2800 シリーズ AT-4200 シリーズ AT-2801 シリーズ AT-4203 シリーズ AT-4205 シリーズ	直付設置	ブラケット	AT (松下) 直付設置からの取替 古い商品でブラケットピッチが合わないときに使用する 現場によって下記3種類より現場にあった商品を使用する ・上下ブラケット交換 (KADH-A2(2)) ・下ブラケットのみ交換(KADH-A2(1)) ・奥行が大きいタイプ (KADH-A3)	936622	¥7,500	9・10
4	壁掛け	KADH-A2(1)		直付設置			936623	¥3,900	
5	壁掛け	KADH-A3		直付設置			936624	¥8,000	11・12
6	壁掛け	KADH-A4	AT (松下) AT-247 シリーズ AT-249 シリーズ AT-369 シリーズ AT-241 シリーズ AT-361 シリーズ AT-362 シリーズ AT-243 シリーズ AT-364 シリーズ AT-366 シリーズ AT-4299 シリーズ AT-4200 シリーズ AT-4203 シリーズ	ランドセル設置	アダプタ (板)	ATランドセル設置からの取替用 (壁掛金具外せない場合) 取替前製品より現行熱源機の奥行が薄くなっているの 既存の壁掛金具にさらに奥行の調整が必要な場合に本部材を取付する 現場の奥行調整幅によって KADH-A4 (取替前熱源機奥行300mm) KADH-A5 (取替前熱源機奥行330mm) あう方を使用する 奥行の調整が不要の場合はKADH-A1を使用する	936625	¥10,600	13・14
6	壁掛け	KADH-A5		ランドセル設置			936626	¥10,600	

NO	設置形態	商品名	取替前メーカー	設置形態	部 品	部品詳細説明	マシンコード	税抜価格	ページ
7	壁掛け	KADH-A6(85)	AT (松下) AT-247 シリーズ AT-249 シリーズ AT-369 シリーズ AT-241 シリーズ AT-361 シリーズ AT-362 シリーズ AT-243 シリーズ AT-364 シリーズ AT-366 シリーズ AT-4299 シリーズ AT-4200 シリーズ AT-4203 シリーズ	ランドセル設置	壁取付板	ATランドセル設置からの取替用（壁掛金具外せる場合） 既設の壁掛金具を外し、既設のアンカーボルトを再利用して現場奥行に合わせて4種類の部材から合うものを取付する アンカーボルトピッチは下記3ピッチに対応 W120mm×H612mm W100mm×H606mm W160mm×H606mm	936627	¥18,300	15・16
7	壁掛け	KADH-A6(105)		ランドセル設置			936628	¥19,300	
7	壁掛け	KADH-A6(115)		ランドセル設置			936629	¥20,500	
7	壁掛け	KADH-A6(125)		ランドセル設置			936630	¥21,700	
8	壁掛け	KADH-F1	FT (ノーリツ) FT-247 シリーズ FT-249 シリーズ	ランドセル設置	アダプタ (板)	FT (ノーリツ) ランドセル設置からの取替用（壁掛金具外せない場合） ノーリツ壁掛金具FFOA使用時に本部材を取付する 奥行合わせ不要時に使用 既存の壁掛金具（ベース板）に付け足し	936631	¥6,300	17・18
9	壁掛け	KADH-F2(15)	FT (ノーリツ) FT-247 シリーズ FT-244 シリーズ FT-364 シリーズ	ランドセル設置	アダプタ (板)	FT (ノーリツ) ランドセル設置からの取替用（壁掛金具外せない場合） ノーリツ壁掛金具FFOA/AFR使用時に本部材を取付する 奥行合わせ必要時に使用 既存の壁掛金具（ベース板）に付け足し	936632	¥17,100	19・20
9	壁掛け	KADH-F2(50)		ランドセル設置	アダプタ (板)		936633	¥20,500	
10	壁掛け	KADH-F4	① FT (ノーリツ) FT-240 シリーズ FT-360 シリーズ FT-244 シリーズ FT-364 シリーズ ② AT (松下) AT-241 シリーズ AT-361 シリーズ AT-243 シリーズ AT-364 シリーズ ③ AT (松下) AT-245 シリーズ以降 AT-366 シリーズ以降	直付設置	アダプタ (板)	①FT (ノーリツ) 直付設置からの取替 ノーリツ壁掛金具AGV使用の場合、本部材を取付する ②AT (松下) 直付設置からの取替 AT-241シリーズ AT-361シリーズ AT-243シリーズ AT-364シリーズ 松下製A壁掛金具361A使用の場合、本部材を取付する ③AT (松下) 直付設置からの取替 AT-245シリーズ以降全て AT-366シリーズ以降全て 本体取付板にて取付設置の場合、本部材を取付するとピッチが合うケースがある	936634	¥5,800	21・22
	壁掛け	本体取付済の為 部材設定なし	FT (ノーリツ) FT-240、FT-360 以外 全機種	直付設置	ブラケット	FT (ノーリツ) 直付設置からの取替 FT (ノーリツ) 直付設置からの取替は FT-240、FT-360以外全機種素取替可です FT-240、FT-360の直付設置はKADH-F4を使用			

No.	KADH-I1	
1		

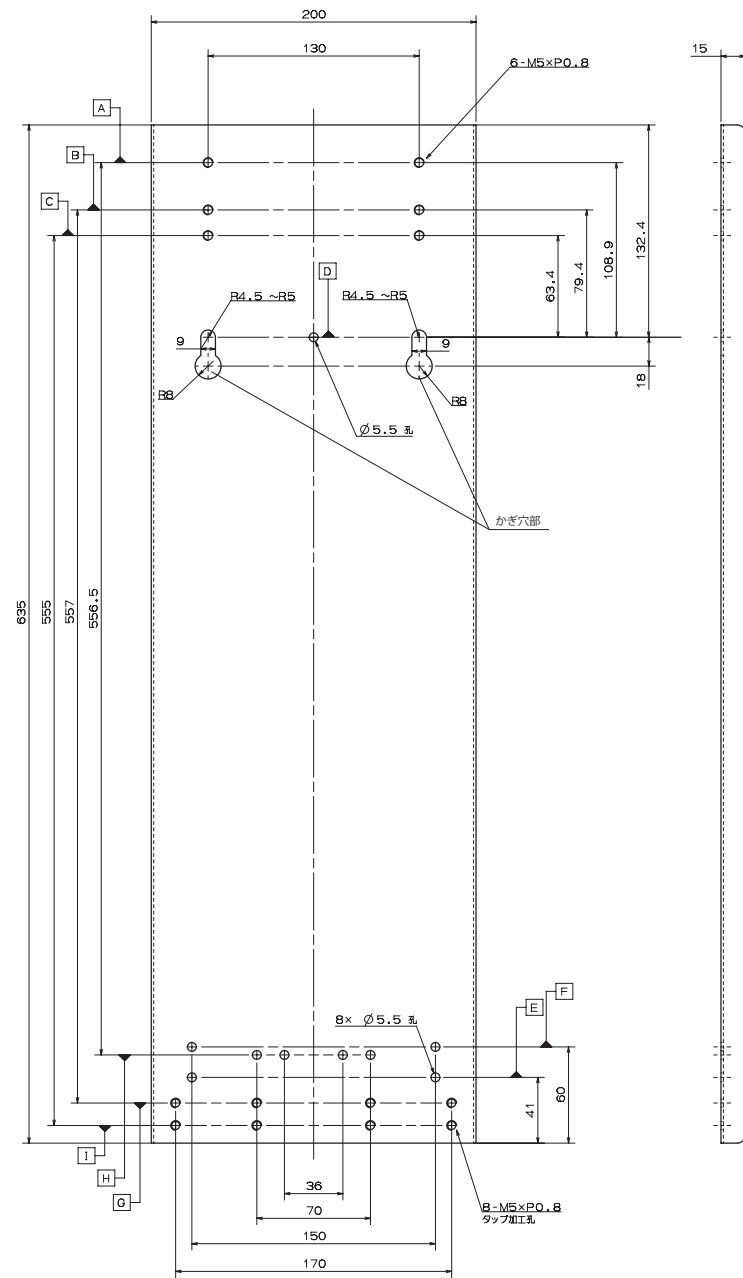

単位：mm

※仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。
又、表数値は、標準ですので、ガス種によって数値が変わることがあります。

No. 1	KADH-I1	アダプタ 設置工事説明書
----------	---------	--------------

工事される方へのおねがい

- 警告**
- 機器を安全に正しくご使用いただくために、この「設置工事説明書」をよくお読みになって指定された設置を行ってください。
 - 作業時はけが防止のため、手袋などをして行ってください。
 - 自由度のある配管素材を使用してください。


1. 付属部品の確認

梱包の中には下記の部品が入っています。取り付ける前に確認してください。
壁掛金具の質量は1.6kgです。

部 品 名	個 数
アダプタ(壁掛金具)	1
フックボルト	2
なべ小ねじ	2
ピースねじ	5
品番シール	1

品番シールの貼付


施工後に同梱されている品番シールを熱源機のフロントカバー下部に貼り付けてください。

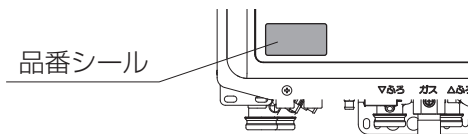

注意

❗ 壁面への取り付け後、機器本体が水平になっているか確認してください。
必ず行う

2. 取付方法

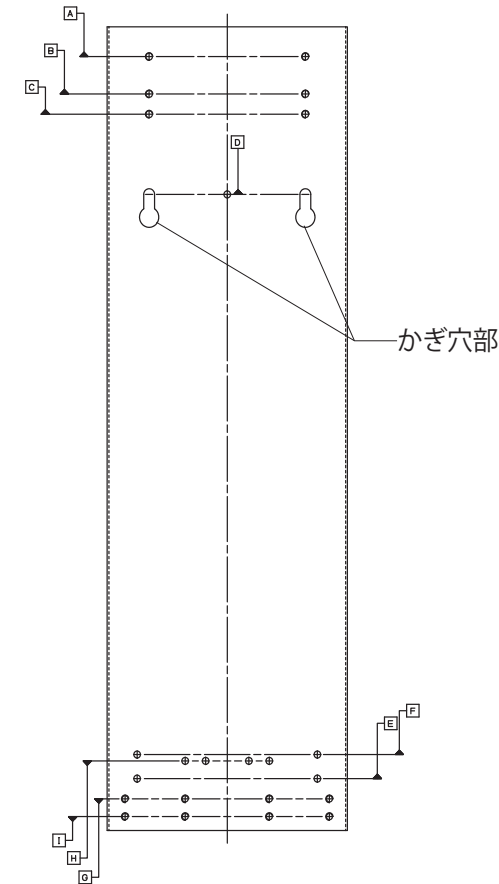

■取付順序


1. 機器の天面高さの位置を決定し、アダプタにフックボルトを取り付ける。
A部、B部、C部の3段階の高さに調整が可能です。
2. 既設壁固定金具のフック部にアダプタかぎ穴部を差し込む。(2箇所)
3. 既設壁固定金具にアダプタを固定する。
D部、F部は下穴3mm程度を開けてからピースねじで締め込み、E部はなべ小ねじで締め込む。
【A部にフックボルトを取り付ける場合】
D部、E部の3箇所を固定する。
【B部にフックボルトを取り付ける場合】
D部、F部の3箇所を固定する。
【C部にフックボルトを取り付ける場合】
D部、E部の3箇所を固定する。

4. アダプタに機器背面の上部取付板(くぼみ部)を引っ掛けます。
5. 本体取付板下をねじで固定します。
※穴は4箇所ありますが、ねじ固定し易い2箇所を使用します。


【A部にフックボルトを取り付ける場合】
ねじはピースねじで、H部に下穴3mm程度を開けてからピースねじで締め込む。

【B部にフックボルトを取り付ける場合】
ねじはなべ小ねじで、G部にねじを締め込む。

【C部にフックボルトを取り付ける場合】
ねじはなべ小ねじで、I部にねじを締め込む。


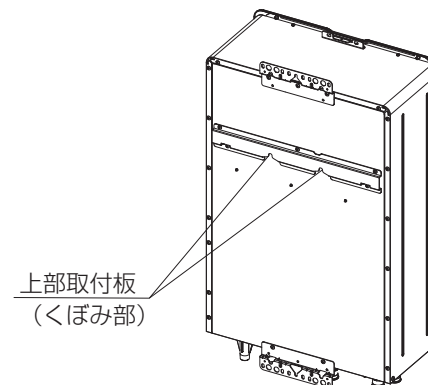


No.	KADH-I2(2)	
2	KADH-I2(1)	

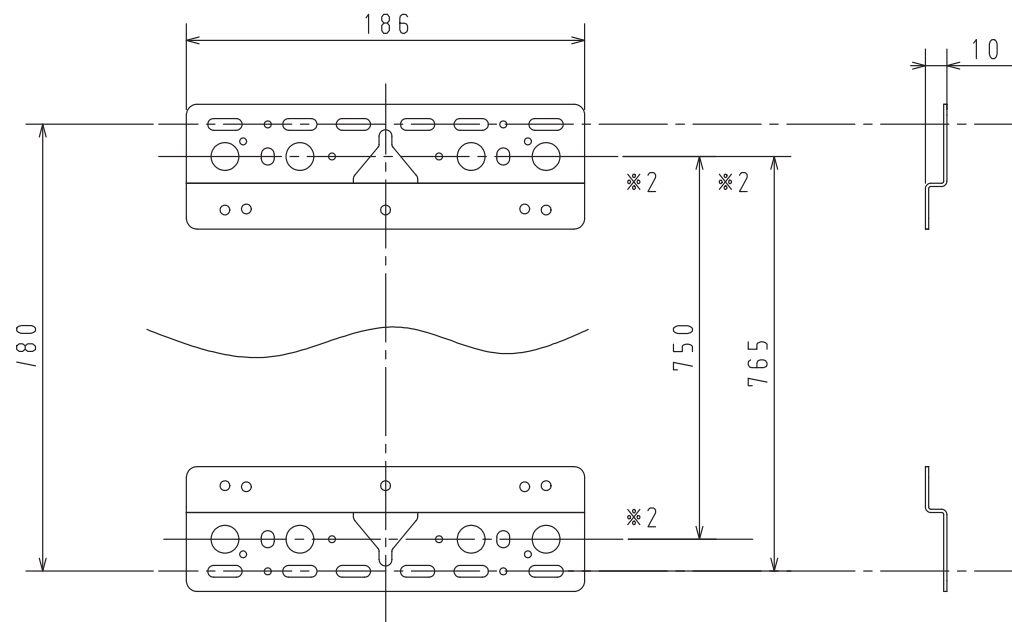

※2 アンカーボルトを使用します。
ナット（現地手配）にて 取り付けてください。

780：上下 既存カールプラグ
765：上 既存アンカーボルト、下 既存カールプラグ
750：上下 既存アンカーボルト
を使用します。

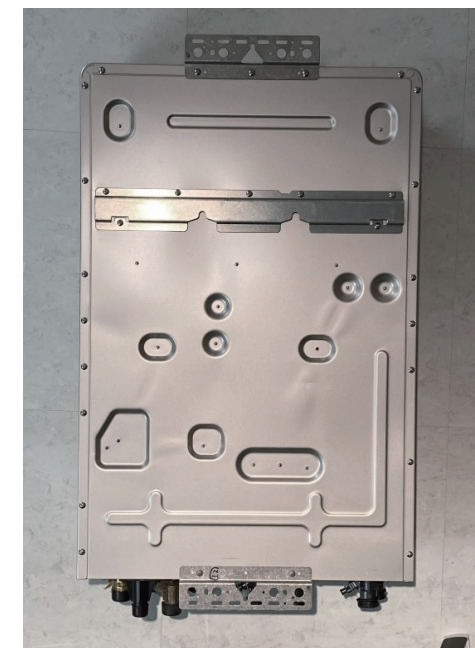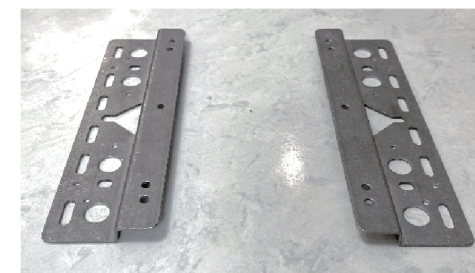

単位：mm

※仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。
又、表数値は、標準ですので、ガス種によって数値が変わることがあります。

No.	KADH-I2(2)	アダプタ 設置工事説明書
2	KADH-I2(1)	

工事される方へのおねがい

- 警告**
- 機器を安全に正しくご使用いただくために、この「設置工事説明書」をよくお読みになって指定された設置を行ってください。
 - 作業時はけが防止のため、手袋などをして行ってください。
 - 自由度のある配管素材を使用してください。

1. 付属部品の確認


梱包の中には下記の部品が入っています。取り付ける前に確認してください。壁掛金具の質量は0.2kg/個です。

部 品 名	個 数
壁掛金具	2
品番シール	1

※KADH-I2(1)は壁掛金具1個入りです。

品番シールの貼付

同梱されている品番シールを
熱源機のフロントカバー下部に貼り付けてください。




注意



壁面への取り付け後、壁掛金具および
機器本体が水平になっているか確認して
必ず行う ください。

2. 取付方法

注) 1ヶ入りの場合は上下どちらかを作業してください。
機器のブラケット（上下2か所）を取り外し、壁掛金具（上下2か所）を取り付けてください。

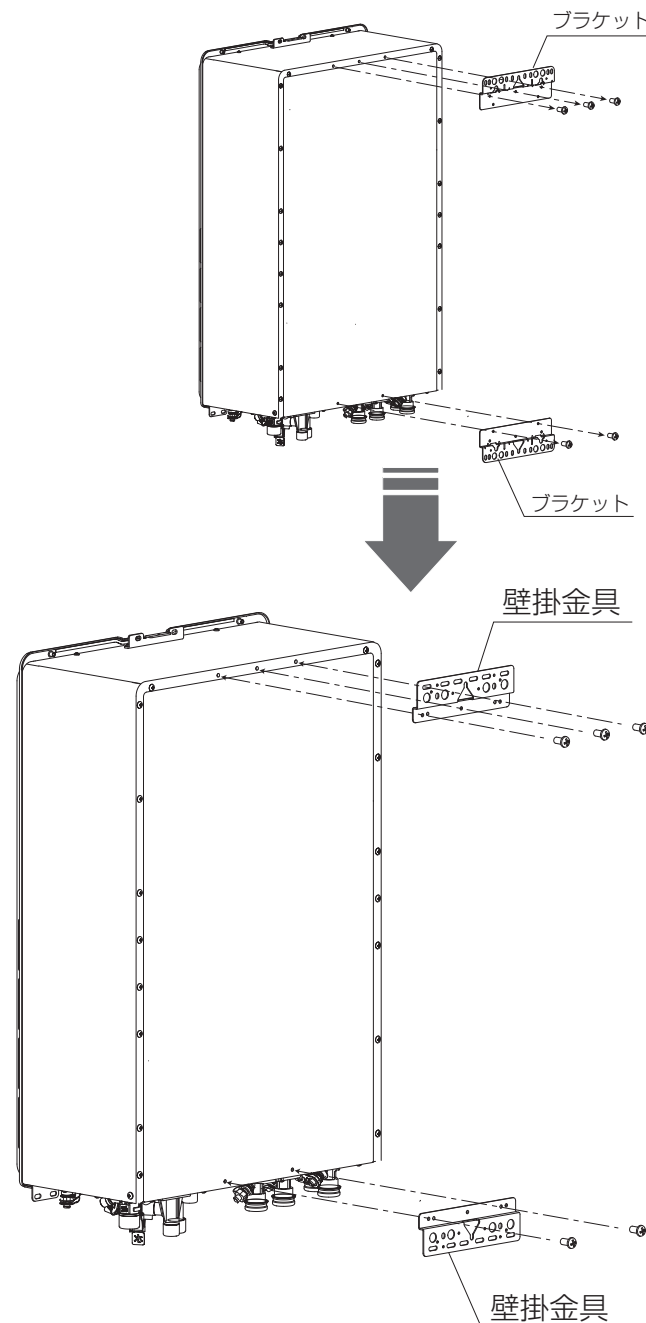

No.	KADH-A1	アダプタ 設置工事説明書
3		

工事される方へのおねがい

- 警告** ● 機器を安全に正しくご使用いただくために、この「設置工事説明書」をよくお読みになって指定された設置を行ってください。
- 作業時はけが防止のため、手袋などをして行ってください。
- 自由度のある配管素材を使用してください。

1. 付属部品の確認

梱包の中には下記の部品が入っています。取り付ける前に確認してください。
アダプタの質量は0.3kgです。施工の種別により、使用しないねじ、ボルトがあります。

部 品 名	個 数
アダプタ	1
フックボルト	2
小ねじM5×12	4
ピースねじ	4
品番シール	1

対象機種名

既設：ノーリツ製熱源機


・FT-240シリーズ
・FT-360シリーズ
・FT-244シリーズ
・FT-364シリーズ

既設：松下製熱源機

・AT-247シリーズ
・AT-249シリーズ
・AT-369シリーズ
・AT-241シリーズ
・AT-361シリーズ
・AT-243シリーズ
・AT-364シリーズ

品番シールの貼付

施工後に同梱されている品番シールを熱源機のフロントカバー下部に貼り付けてください。



注意




必ず行う

壁面への取り付け後、機器本体が水平になっているか確認してください。


2. 取付方法

【既存の壁掛金具に上部取付板が付いていない場合】

既存の壁掛金具にアダプタを取り付けます。

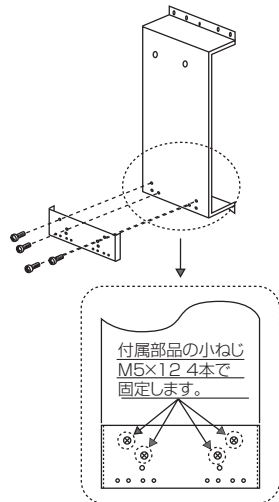


壁掛金具の止め金具に熱源機背面の取付板くぼみ部を引っかけます。次に本体取付板（下）を熱源機付属部品の小ねじM5×12 2本で固定します。

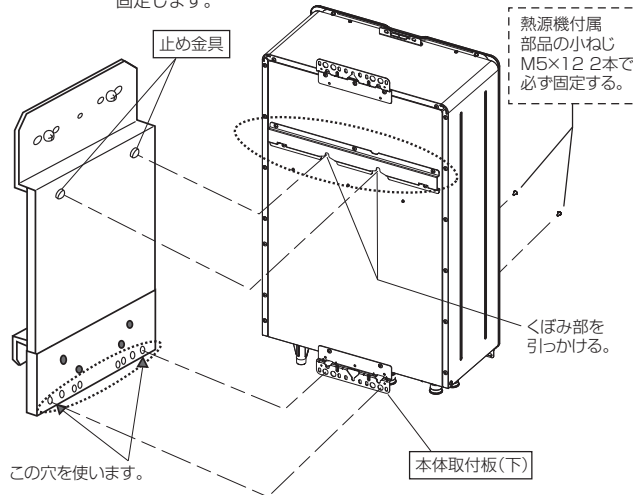


【既存の壁掛金具に上部取付板が付いている場合】


取付方法が①②のいずれかになります。




① [A壁掛金具203（熱源機AT-247シリーズ）の場合]

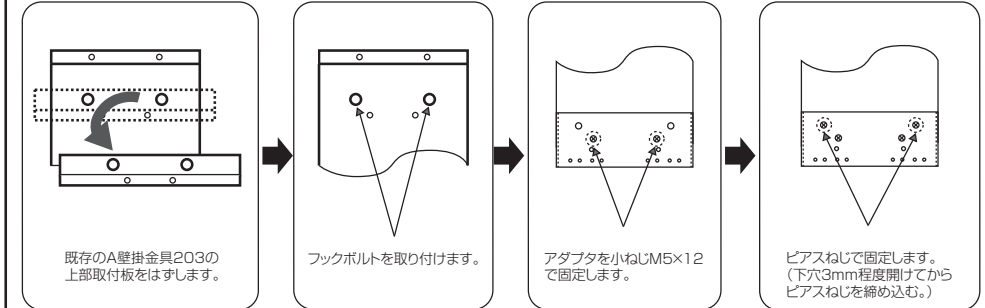


② [A壁掛金具361（熱源機AT-361シリーズ）の場合]

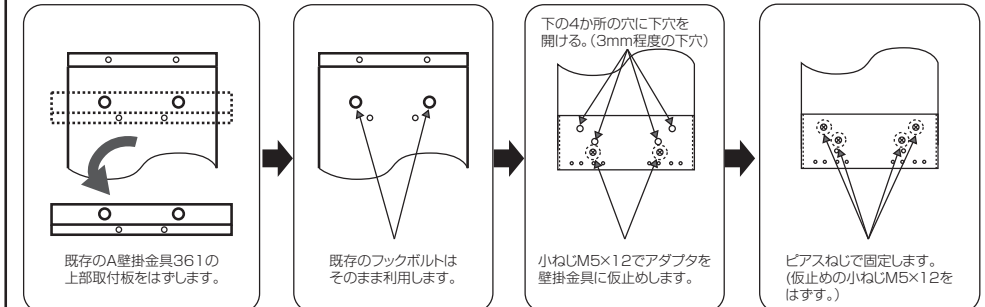

壁掛金具の止め金具に熱源機背面の取付板くぼみ部を引っかけます。次に本体取付板（下）を熱源機付属部品の小ねじM5×12 2本で固定します。

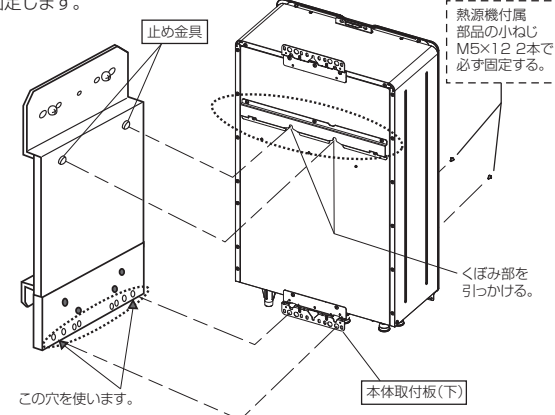

No.	KADH-A2(2)	
4	KADH-A2(1)	

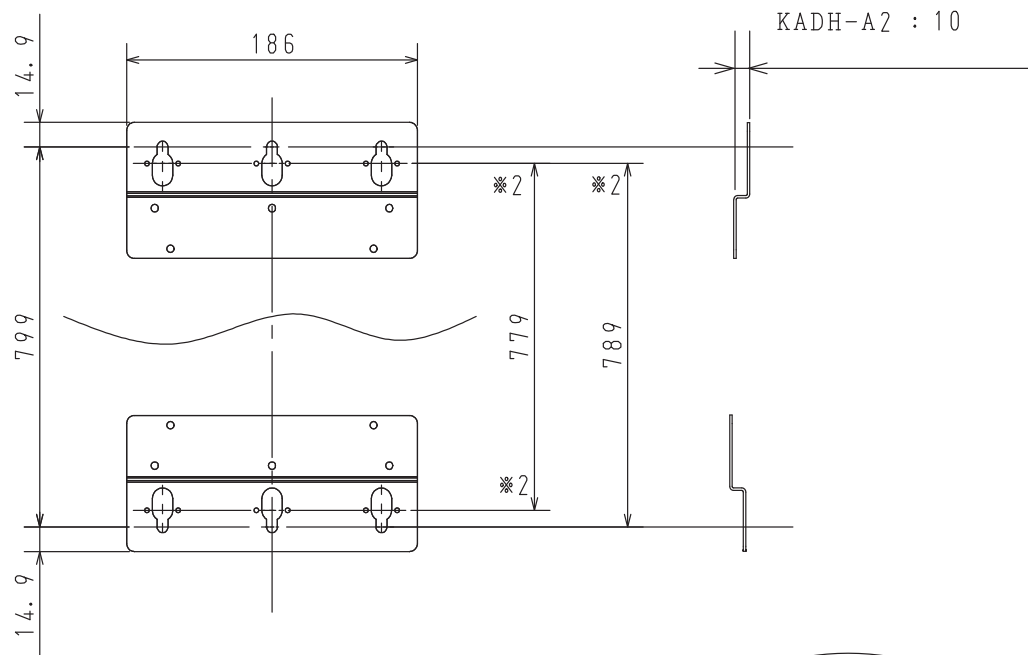

※2 アンカーボルトを使用します。
ナット（現地手配）にて 取り付けてください。

779：上下 既存カールプラグ

789：上 既存アンカーボルト、下 既存カールプラグ


779：上下 既存アンカーボルト

を使用します。

部品名	個数
壁掛金具	2
品番シール	1

※KADH-A2（1）は壁掛金具1個入りです。

壁掛金具のねじ穴は上下で使用する
位置が異なります。

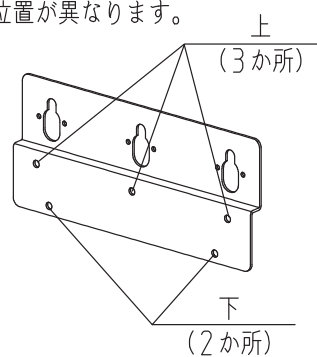

単位：mm

※仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。
又、表数値は、標準ですので、ガス種によって数値が変わることがあります。

No.	KADH-A2(2)	アダプタ 設置工事説明書
4	KADH-A2(1)	

工事される方へのおねがい

- ⚠ 警告**
- 機器を安全に正しくご使用いただくために、この「設置工事説明書」をよくお読みになって指定された設置を行ってください。
 - 作業時はけが防止のため、手袋などをして行ってください。
 - 自由度のある配管素材を使用してください。

1. 付属部品の確認


梱包の中には下記の部品が入っています。取り付ける前に確認してください。壁掛金具の質量は0.2kg/個です。

部 品 名	個 数
壁掛金具	2
品番シール	1

※KADH-A2(1)は壁掛金具1個入りです。

品番シールの貼付



同梱されている品番シールを
熱源機のフロントカバー下部に貼り付けてください。



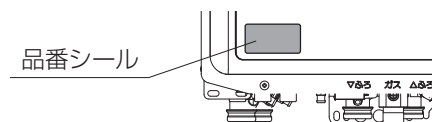


⚠ 注意

! 壁面への取り付け後、壁掛金具および
機器本体が水平になっているか確認して
必ず行う ください。

2. 取付方法 注) 1ヶ入りの場合は上下どちらかを作業してください。
機器のブラケットを取り外し、壁掛金具を取り付けてください。

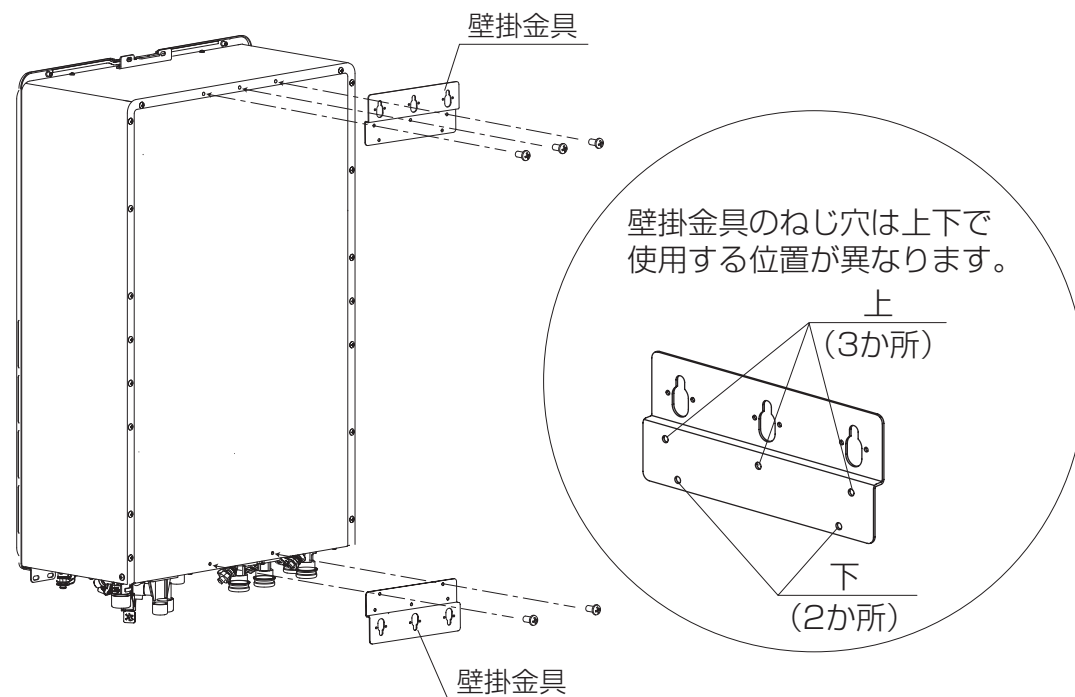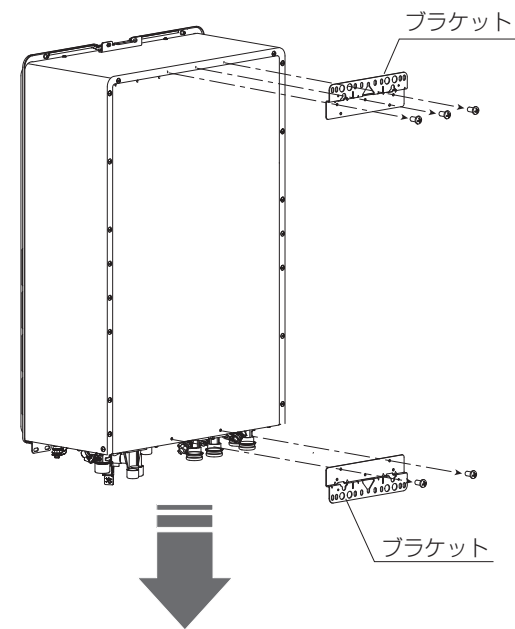

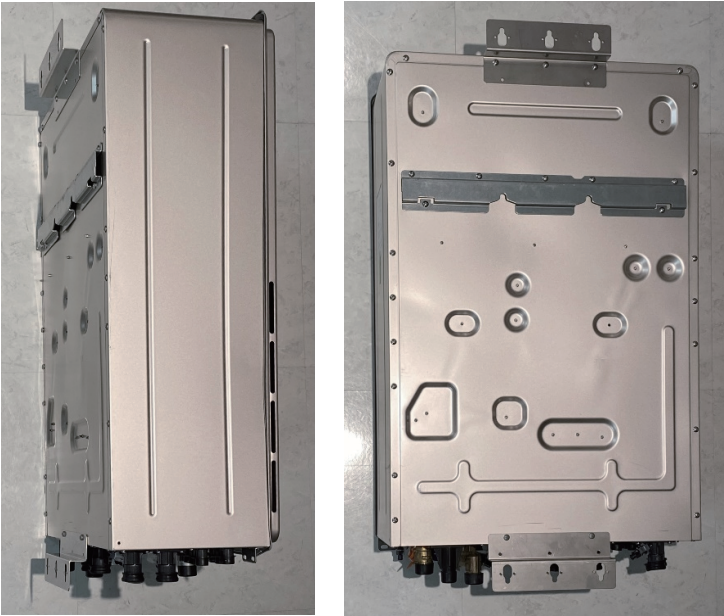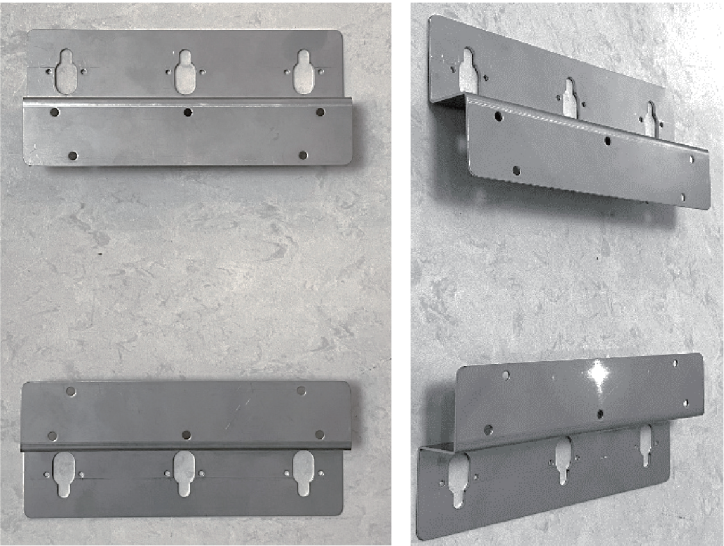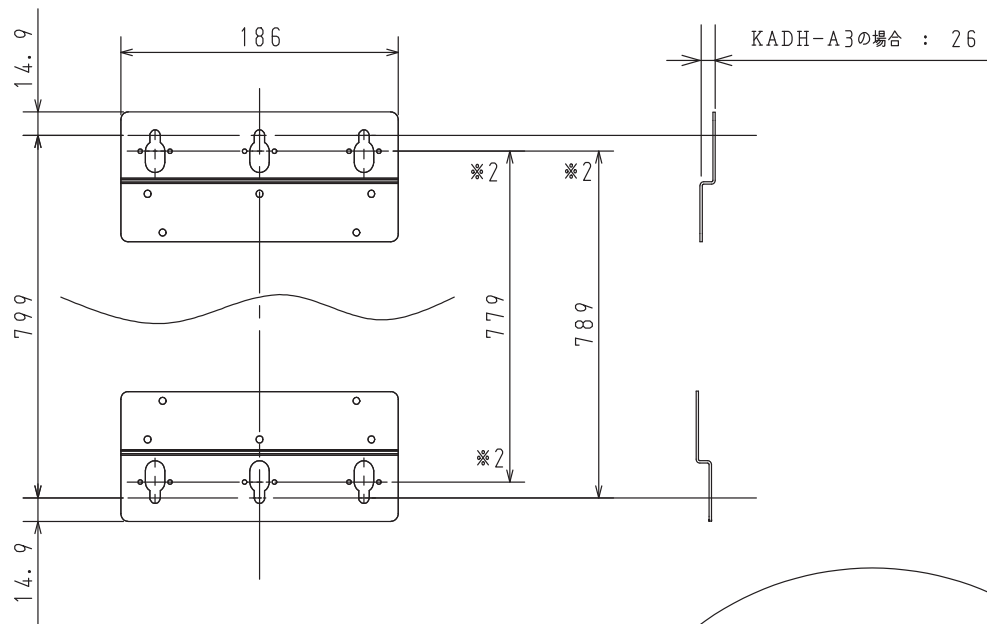


※2 アンカーボルトを使用します。
 ナット（現地手配）にて 取り付けください。

799：上下 既存カールプラグ
 789：上 既存アンカーボルト、下 既存カールプラグ
 779：上下 既存アンカーボルト
 を使用します。

部品名	個数
壁掛金具	2
品番シール	1

壁掛金具のねじ穴は上下で使用する
 位置が異なります。

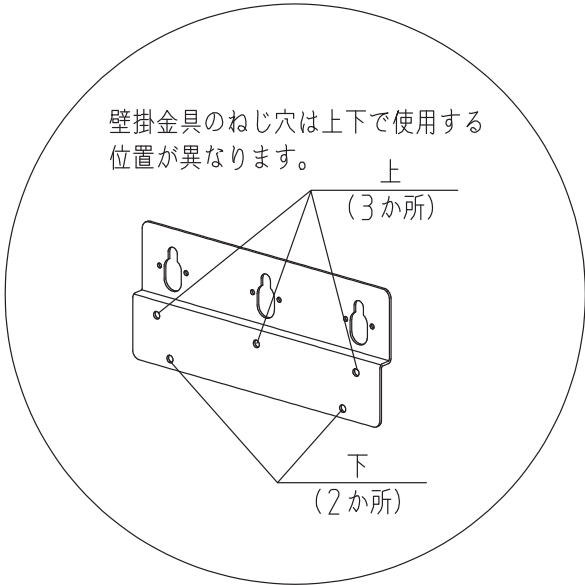

単位：mm

※仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。
 又、表数値は、標準ですので、ガス種によって数値が変わることがあります。

No.	KADH-A3	アダプタ 設置工事説明書
5		

工事される方へのおねがい

- 警告**
- 機器を安全に正しくご使用いただくために、この「設置工事説明書」をよくお読みになって指定された設置を行ってください。
 - 作業時はけが防止のため、手袋などをして行ってください。
 - 自由度のある配管素材を使用してください。


1. 付属部品の確認

梱包の中には下記の部品が入っています。取り付ける前に確認してください。壁掛金具の質量は0.2kg/個です。

部 品 名	個 数
壁掛金具	2
品番シール	1

品番シールの貼付

同梱されている品番シールを
熱源機のフロントカバー下部に貼り付けてください。


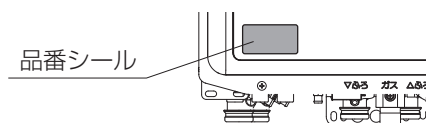


注意


! 壁面への取り付け後、壁掛金具および
機器本体が水平になっているか確認して
必ず行う ください。

2. 取付方法

機器のブラケットを取り外し、壁掛金具を取り付けてください。

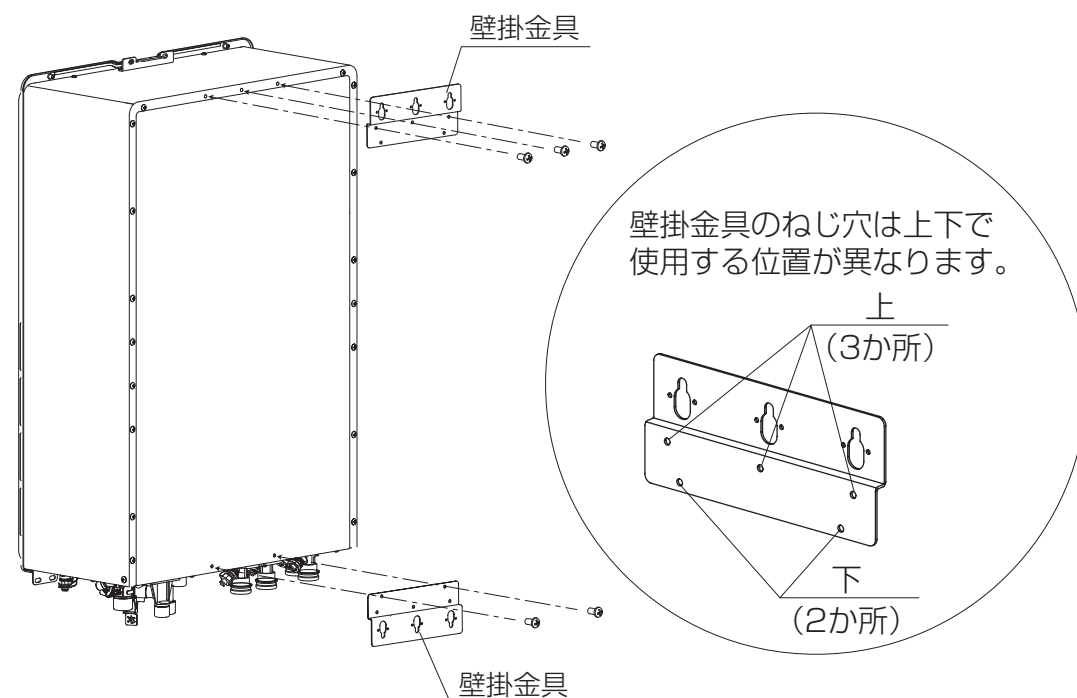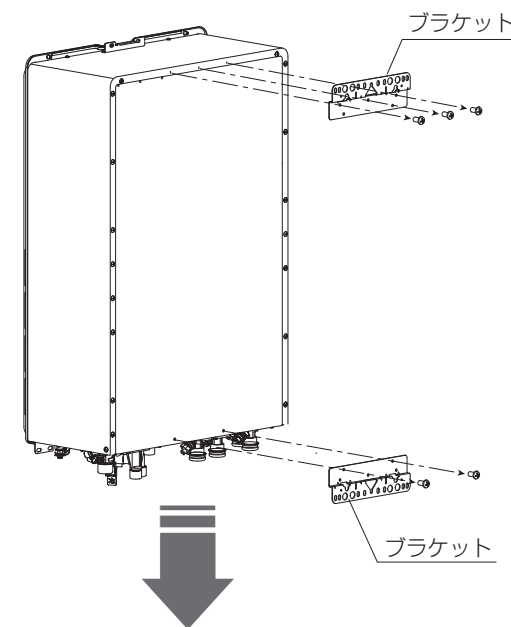


No.	KADH-A4 KADH-A5	
6		

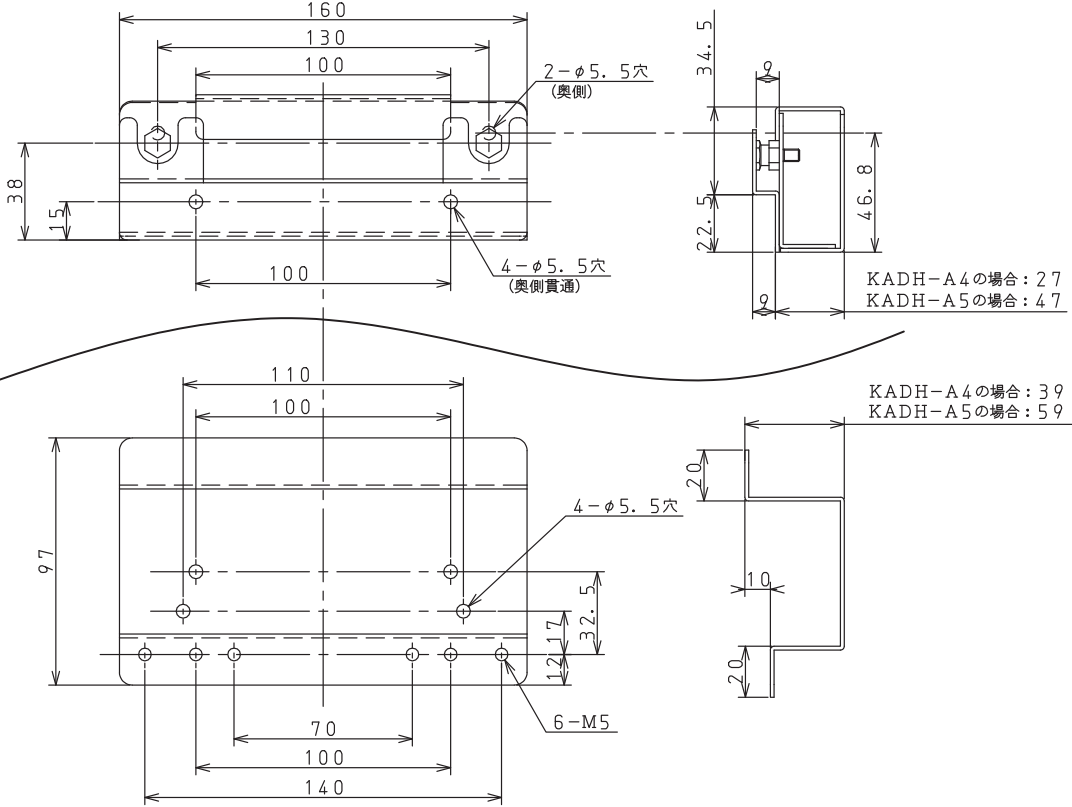

KADH-A4の場合：27
KADH-A5の場合：47

KADH-A4の場合：39
KADH-A5の場合：59

部品名	個数	部品名	個数
金具上	1	[KADH-A4の場合] 小ねじ M5×45	2
金具下	1	[KADH-A5の場合] 小ねじ M5×65	
小ねじ M5	2	品番シール	1
フックボルト	2		

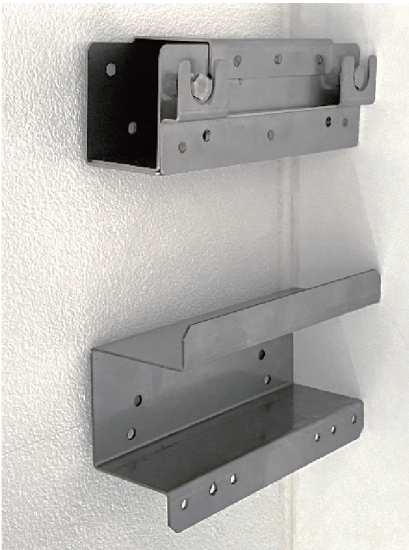

単位：mm

※仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。
又、表数値は、標準ですので、ガス種によって数値が変わることがあります。

No.	KADH-A4 KADH-A5	アダプタ 設置工事説明書
6		

工事される方へのおねがい

- ⚠ 警告**
- 機器を安全に正しくご使用いただくために、この「設置工事説明書」をよくお読みになって指定された設置を行ってください。
 - 作業時はけが防止のため、手袋などをして行ってください。
 - 自由度のある配管素材を使用してください。

1. 付属部品の確認

梱包の中には下記の部品が入っています。取り付ける前に確認してください。
アダプタの質量は1.3kgです。

部 品 名	個 数
金具上	1
金具下	1
[KADH-A4の場合] 小ねじ M5×45 [KADH-A5の場合] 小ねじ M5×65	2
小ねじ M5	2
フックボルト	2
品番シール	1

対象機種名


既設：松下製熱源機

- ・ AT-249シリーズ
- ・ AT-369シリーズ
- ・ AT-241シリーズ
- ・ AT-361シリーズ
- ・ AT-364シリーズ

2. 取付方法


1 【AT-249シリーズの場合】

既存の上部取付板をはずし、壁掛金具に金具上を取り付けます。
つぎに下部の機器固定位置に金具下を取り付けます。

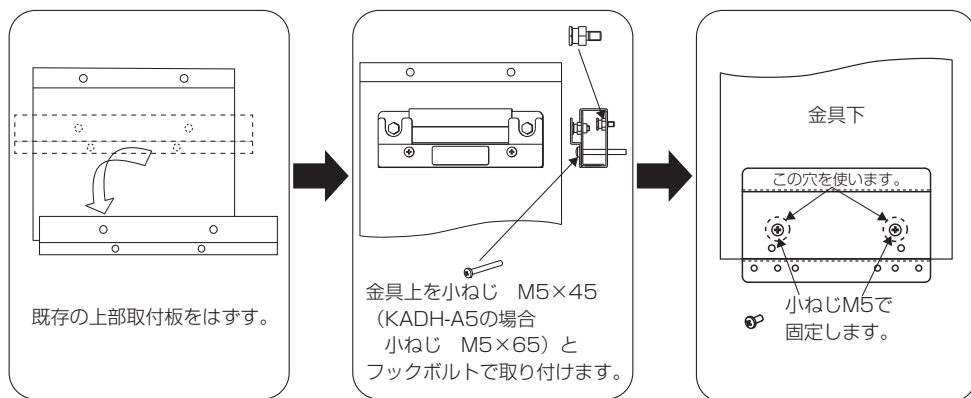


【AT-361シリーズの場合】


既存の上部取付板をはずし、壁掛金具に金具上を取り付けます。
つぎに下部の機器固定位置に金具下を取り付けます。

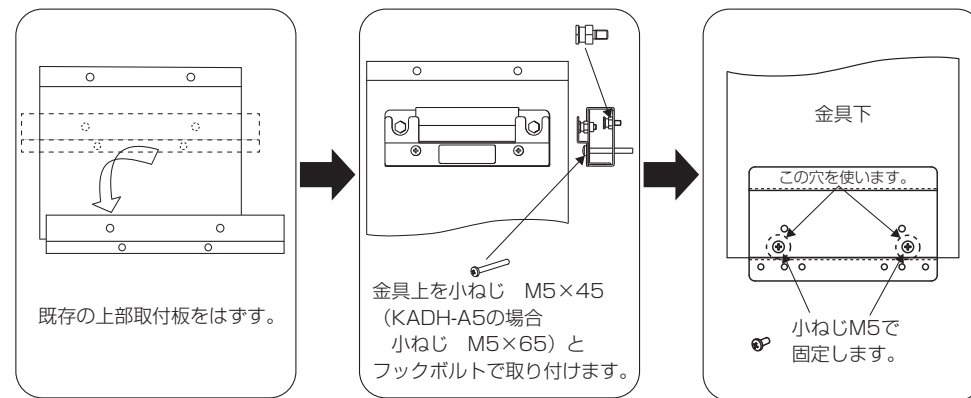

2 壁掛金具の止め金具に機器背面の取付板くぼみ部を引っかけます。 次に本体取付板（下）を熱源機付属部品の小ねじ2本で固定します。

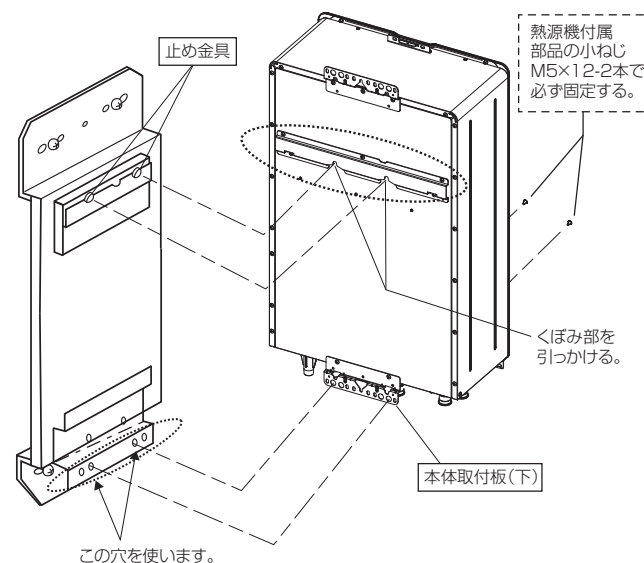


品番シールの貼付
施工後に同梱されている品番シールを熱源機のフロントカバー下部に貼り付けてください。




⚠ 注意

❗ 壁面への取り付け後、機器本体が水平になっているか確認してください。
必ず行う

No.	KADH-A6(85) KADH-A6(115)	
7	KADH-A6(105) KADH-A6(125)	

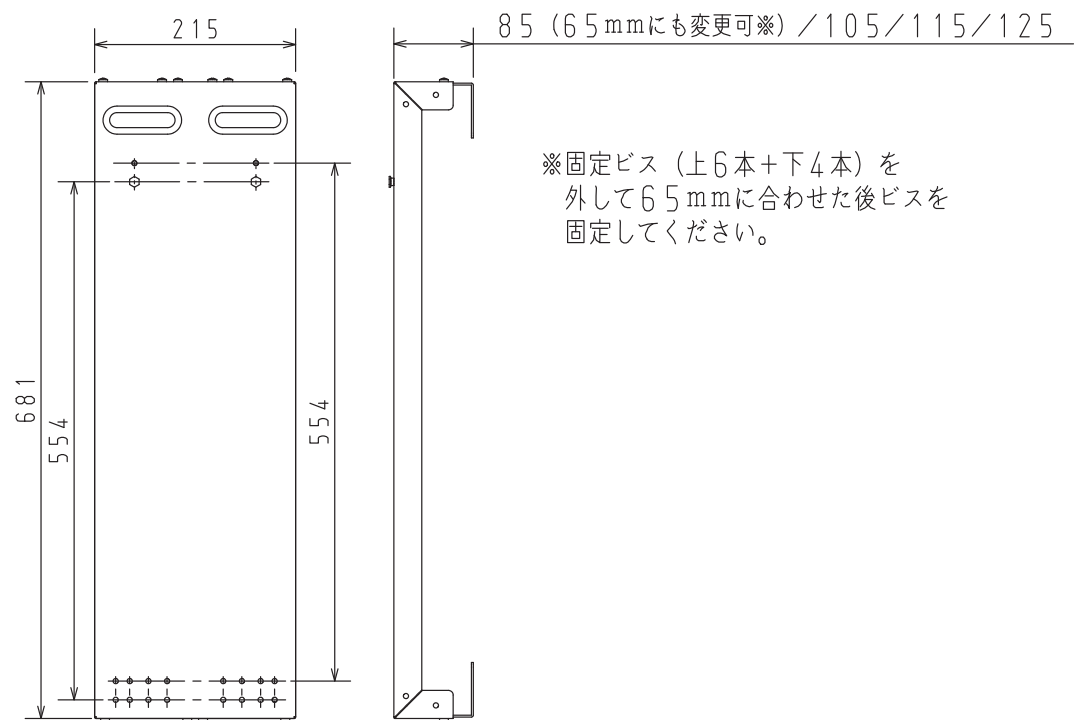

※固定ビス（上6本+下4本）を外して65mmに合わせた後ビスを固定してください。

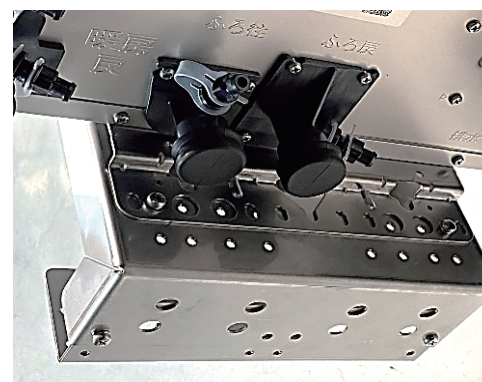

部品名	個数
壁掛金具	1
品番シール	1

単位：mm

※仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。
又、表数値は、標準ですので、ガス種によって数値が変わることがあります。

No.	KADH-A6(85) KADH-A6(115)	アダプタ 設置工事説明書
7	KADH-A6(105) KADH-A6(125)	

工事される方へのおねがい

- 警告** ● 機器を安全に正しくご使用いただくために、この「設置工事説明書」をよくお読みになって指定された設置を行ってください。
- 作業時はけが防止のため、手袋などをして行ってください。
- 自由度のある配管素材を使用してください。

1. 付属部品の確認

梱包の中には下記の部品が入っています。
取り付ける前に確認してください。
壁掛金具の質量は3kgです。

対象機種名


既設：松下製熱源機

- ・AT-247シリーズ
- ・AT-249シリーズ
- ・AT-369シリーズ
- ・AT-241シリーズ
- ・AT-361シリーズ
- ・AT-243シリーズ
- ・AT-364シリーズ


部 品 名	個 数
壁掛金具	1
品番シール	1

2. 取付方法


- 1** 既存の壁掛金具を取り外し、既存のアンカーの位置に壁掛金具をあわせて壁面に仮付けする。

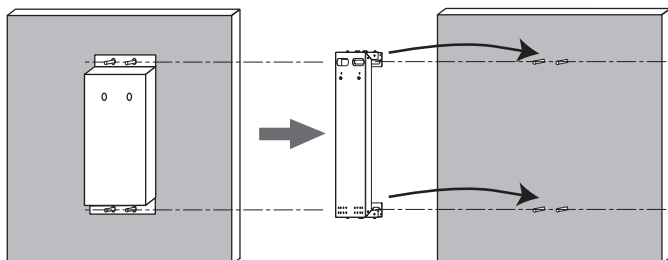

- 2** アンカーボルトに水平を確認しながら壁掛金具を固定する。

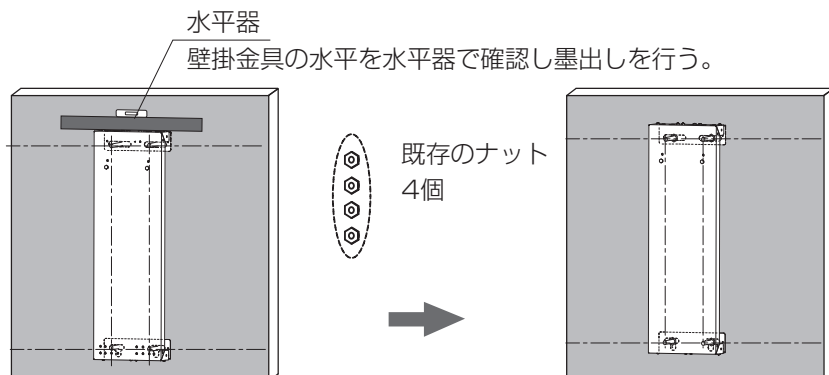


- 3** 壁掛金具の止め金具に熱源機背面のブラケットを引っ掛け、次に本体取付板（下）を小ねじ2本（熱源機の付属品）で固定する。

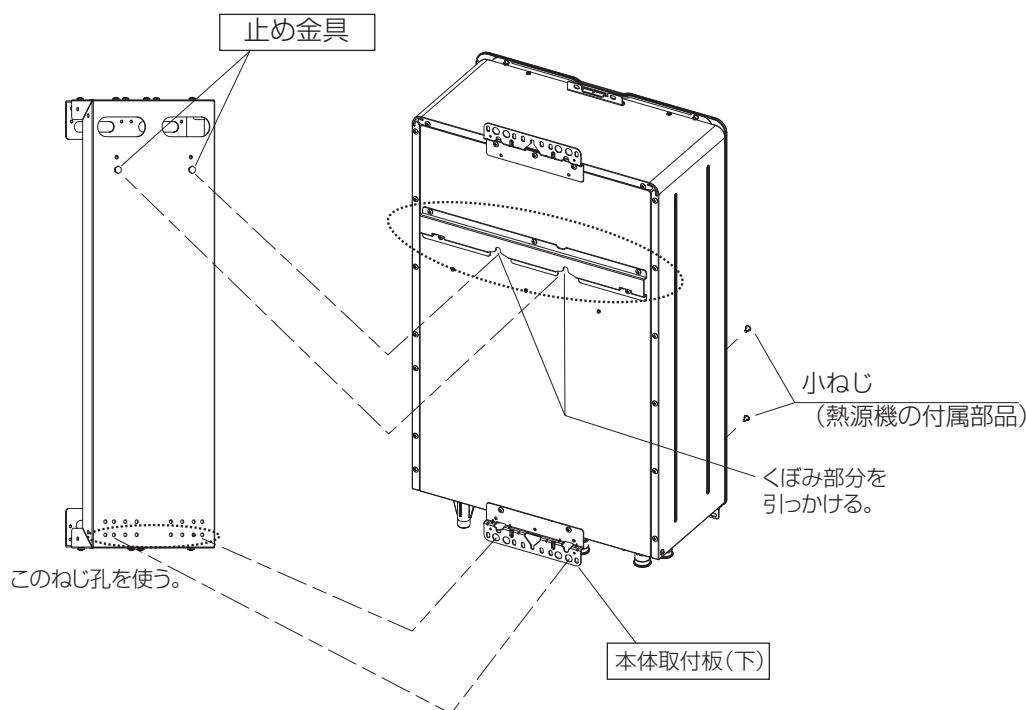


品番シールの貼付

同梱されている品番シールを熱源機のフロントカバー下部に貼り付けてください。



注意

- ！ 壁面への取り付け後、壁掛金具および機器本体が水平になっているか確認して必ず行う ください。

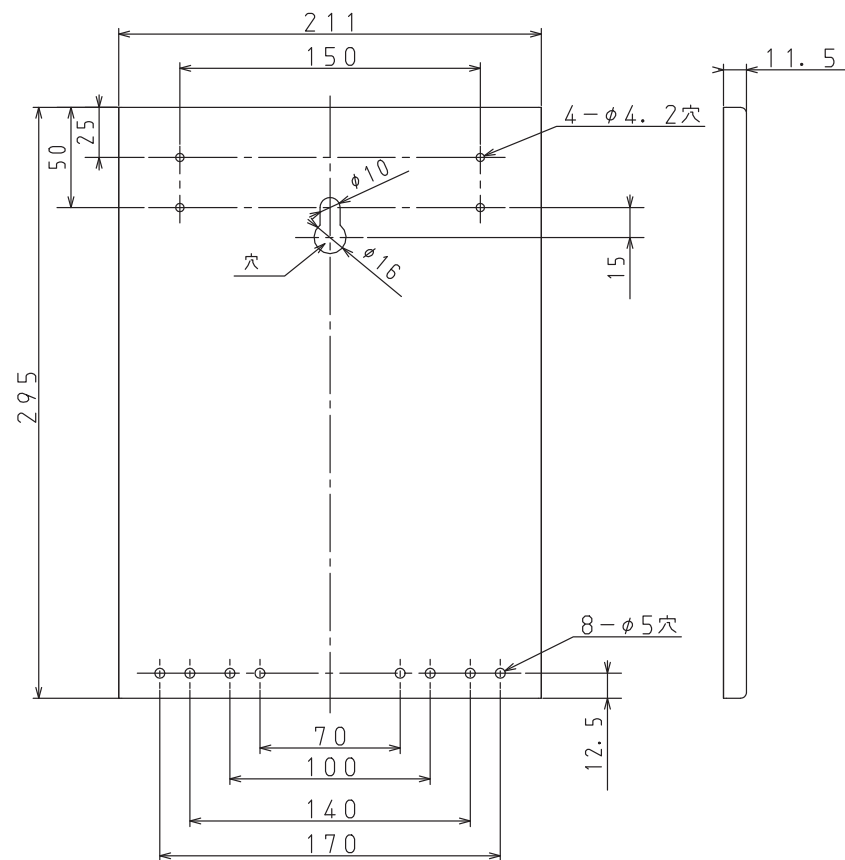

部品名	個数
アダプタ	1
ピասねじ	4
品番シール	1

單位：mm

※仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。
又、表数値は、標準ですので、ガス種によって数値が変わることがあります。

工事される方へのおねがい

- 警告**
- 機器を安全に正しくご使用いただくために、この「設置工事説明書」をよくお読みになって指定された設置を行ってください。
 - 作業時はけが防止のため、手袋などをして行ってください。
 - 自由度のある配管素材を使用してください。

1. 付属部品の確認

梱包の中には下記の部品が入っています。取り付ける前に確認してください。
アダプタの質量は1kgです。

部 品 名	個 数
アダプタ	1
ピասねじ	4
品番シール	1


対象機種名

既設：ノーリツ製熱源機


- ・ FT-247シリーズ
- ・ FT-249シリーズ

2. 取付方法


- 1** 既設の壁掛金具に、アダプタを取り付けます。
1. アダプタを既設の壁掛金具のAの位置に引っかけます。
 2. 付属部品のピասねじ4本で固定します。
(下穴3mm程度開けてから、ピասねじを締め込みます。)

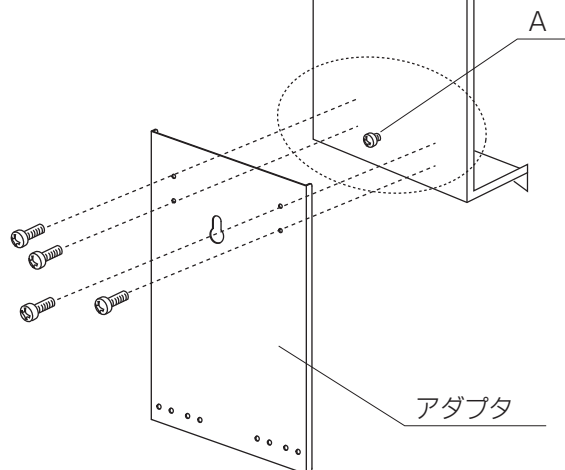

- 2** 壁掛金具の止め金具に機器背面の取付板くぼみ部を引っかけます。
次に本体取付板（下）を熱源機付属部品の小ねじ2本で固定します。

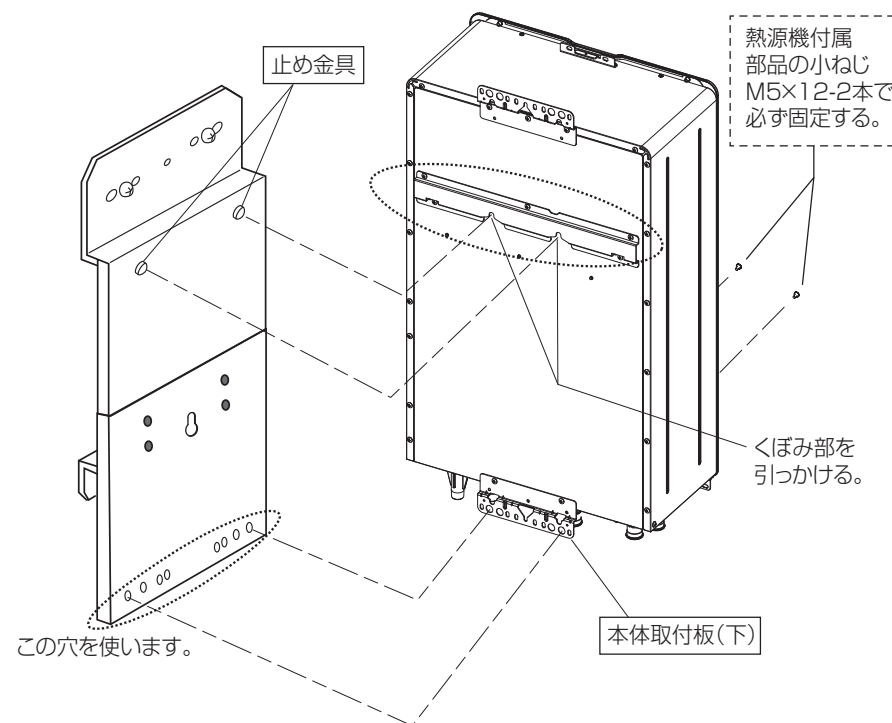


品番シールの貼付
施工後に同梱されている品番シールを
熱源機のフロントカバー下部に貼り付けてください。



注意

- !** 壁面への取り付け後、機器本体が水平になっているか確認してください。
必ず行う


No.	KADH-F2(15) KADH-F2(50)	
9		

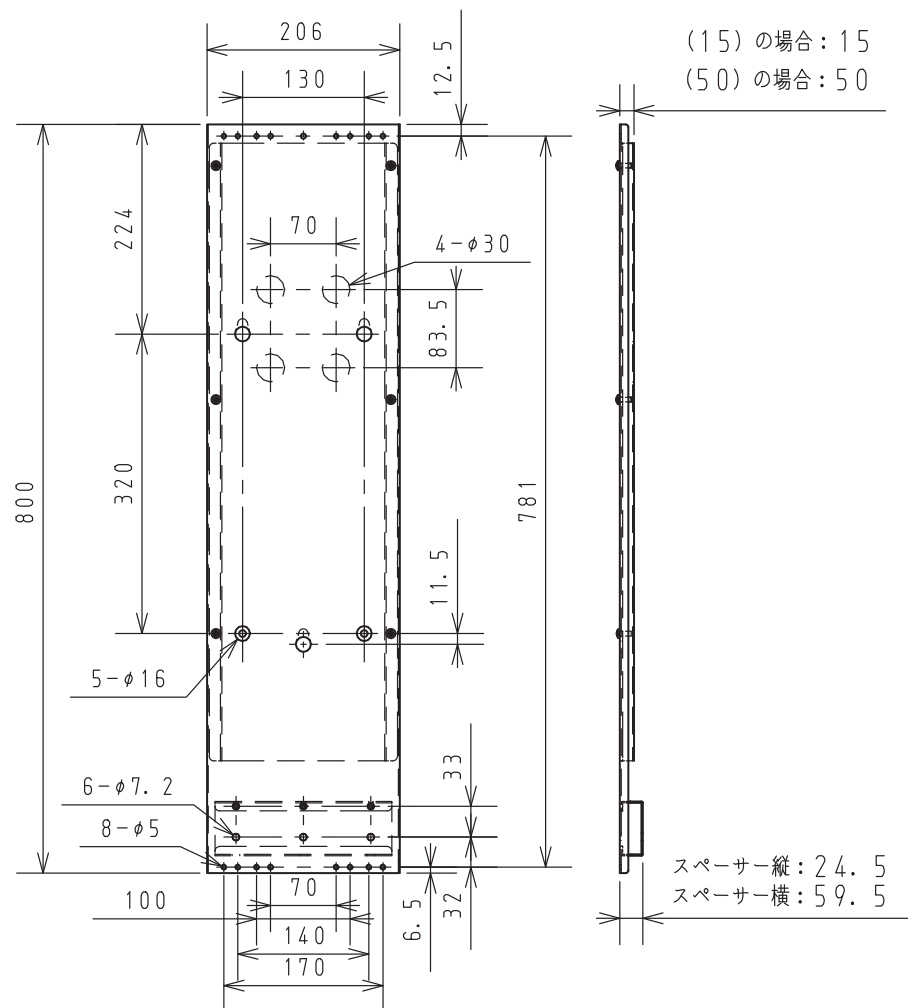

部品名	個数
アダプタ	1
ピասねじ	2
スペーサー	1
小ねじ	6
品番シール	1

単位：mm

※仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。
又、表数値は、標準ですので、ガス種によって数値が変わることがあります。

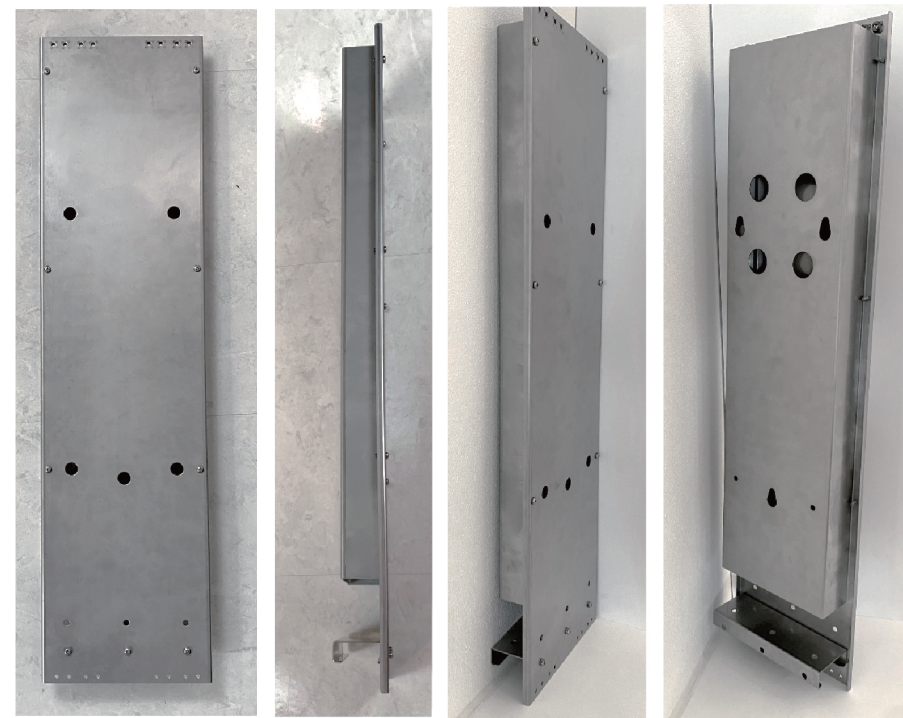

No.	KADH-F2(15) KADH-F2(50)	アダプタ 設置工事説明書
9		

工事される方へのおねがい

- 警告**
- 機器を安全に正しくご使用いただくために、この「設置工事説明書」をよくお読みになって指定された設置を行ってください。
 - 作業時はけが防止のため、手袋などをして行ってください。
 - 自由度のある配管素材を使用してください。

1. 付属部品の確認

梱包の中には下記の部品が入っています。取り付ける前に確認してください。
アダプタの質量は4kgです。

部品名	個数
アダプタ	1
ピラスねじ	2
品番シール	1

部品名	個数
スペーサー	1
小ねじ	6

対象機種名

既設：ノーリツ製熱源機
・FT-244シリーズ
・FT-247シリーズ
・FT-364シリーズ

※施工の種別により、使用しない部品があります。

No.	KADH-F2(15) KADH-F2(50)	アダプタ 設置工事説明書
9		


2. 取付方法

1

【壁掛金具AGVの場合】※ピասねじは、使用しません。

(アダプタ (15) を使用の場合)


- アダプタ (15) にスペーサーを縦にして小ねじで固定する。
アダプタを既存の壁掛金具に引っかける。
(既存のカールプラグ位置にオールプラグを打ち込み直す。
または、既存のカールプラグを再利用する。)
- アダプタ (15) 側から事前に打ち込んだオールプラグに木ねじで固定する。
(壁面とスペーサーとの隙間はシール材で雨仕舞いする)

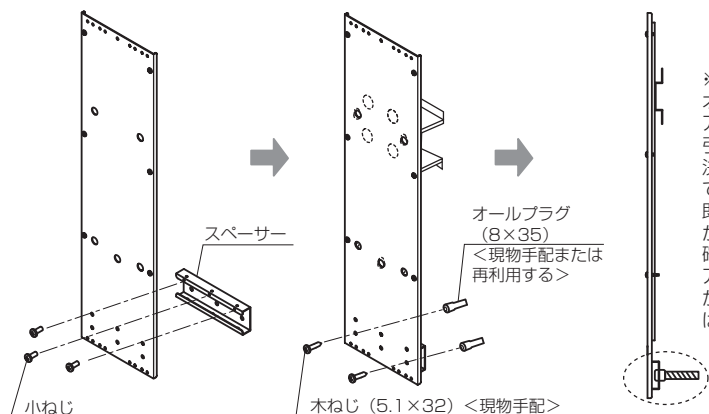

※
オールプラグは
アダプタ (15) を
引っかける前に位置
決めをして打ち込ん
でおく (または、
既存のカールプラグ
が再利用できるか
確認する。)
アダプタ (15) 側
からはオールプラグ
は入りません。

(アダプタ (50) を使用の場合)


- 既存のカールプラグ位置にオールプラグを打ち込み直す。
または、既存のカールプラグを再利用しスペーサーを横にして木ねじで壁に固定する。
(壁面とスペーサーとの隙間はシール材で雨仕舞いする)
アダプタを既存の壁掛金具に引っかける。
- アダプタ (50) をスペーサーに小ねじ (3本) で固定する。

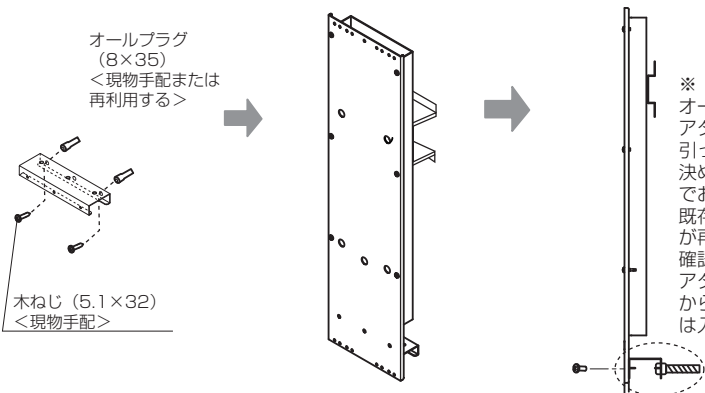

【壁掛金具FFOAの場合】

※スペーサーと小ねじ3個は、使用しません。

既存のFFOA壁掛金具に、アダプタを取り付けます。
既存の壁掛金具の止め金具3箇所をアダプタの
3箇所の穴にあわせて引っかけて固定します。

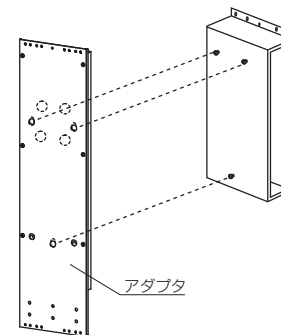


【壁掛金具AFRの場合】※スペーサーと小ねじ3個は、使用しません。

既存の壁掛金具AFRに、アダプタを取り付けます。


- 既存の壁掛金具AFRの上部の止め金具2箇所を
アダプタの2箇所の穴に合わせて引っかけて、
下部の穴2箇所より壁掛金具AFRに墨付けし
下穴3mm程度開ける。

- 下穴を開けた既存の壁掛金具AFRに
アダプタよりピասねじで固定する。

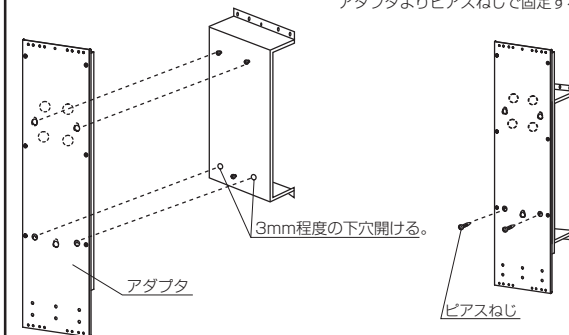

2

アダプタ中央のねじ部に小ねじ1本を4mm程度すき間を開けてねじ込んでください。
本体取付板 (上) のかぎ穴を引っかけてください。中央のねじを含む小ねじ3本を
しっかり増し締めしてください。

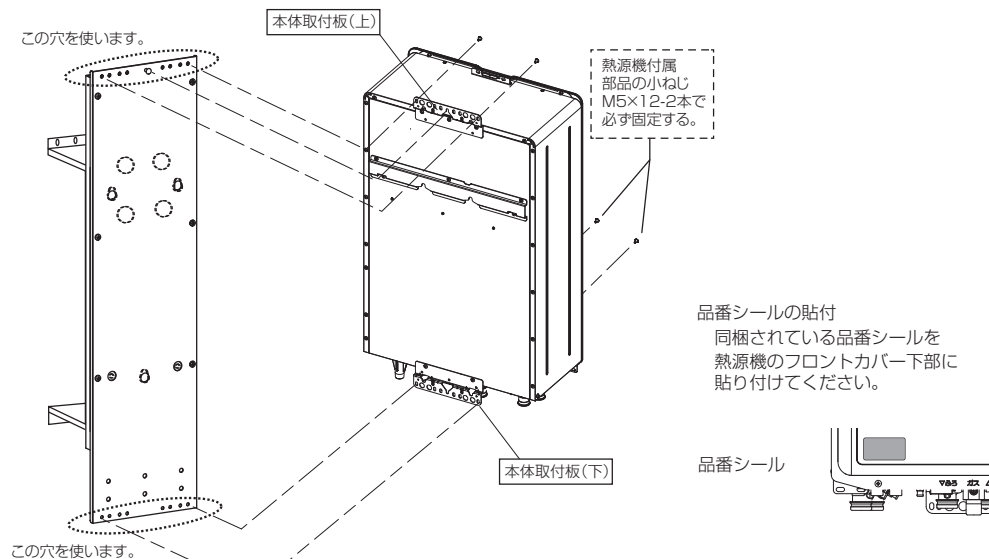


⚠ 注意





必ず行う

壁面への取り付け後、機器本体が水平になっているか確認してください。

No.	KADH-F4	
10		

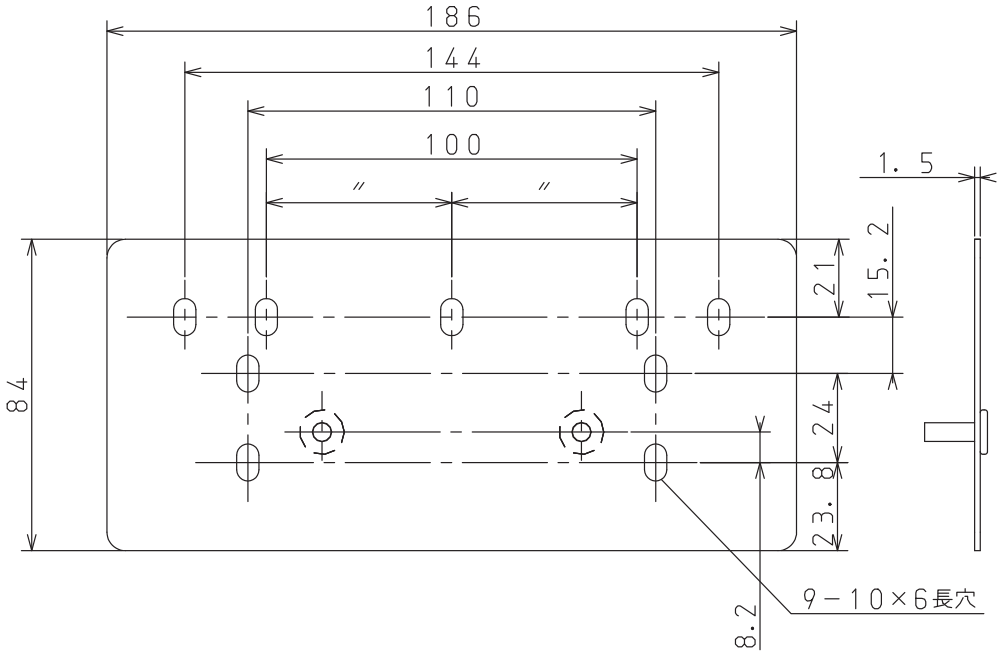

部品名	個数	部品名	個数
アダプタ	1	ワッシャー	2
M5 ナット	2	品番シール	1

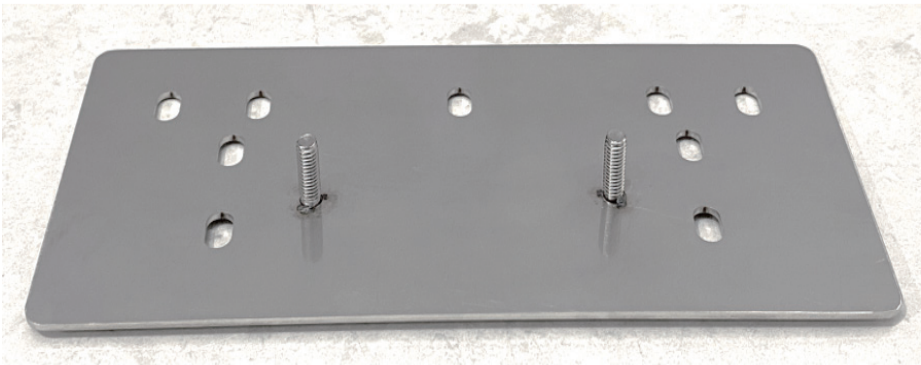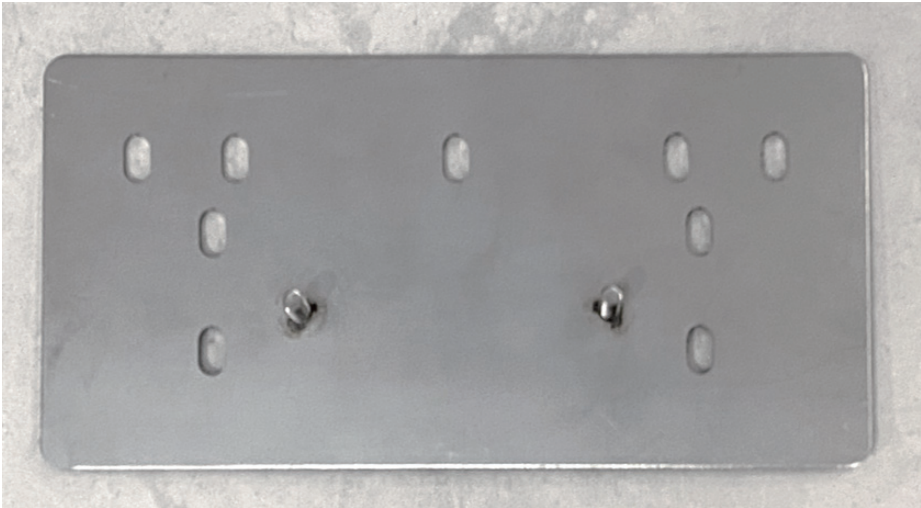

単位：mm

※仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。
又、表数値は、標準ですので、ガス種によって数値が変わることがあります。

No.	KADH-F4	アダプタ 設置工事説明書
10		

工事される方へのおねがい

- 警告** ● 機器を安全に正しくご使用いただくために、この「設置工事説明書」をよくお読みになって指定された設置を行ってください。
- 作業時はけが防止のため、手袋などをして行ってください。
- 自由度のある配管素材を使用してください。

1. 付属品品の確認

梱包の中には下記の部品が入っています。取り付ける前に確認してください。
アダプタの質量は0.4kgです。



部 品 名	個 数	部 品 名	個 数
アダプタ	1	ワッシャー	2
M5 ナット	2	品番シール	1

※施工の種別により、使用しないビスがあります。

2. 取付要領


●この部品を使用できる条件

- ノーリツ製、FT-240/360シリーズ、FT-244/364シリーズが、Fカベカケカナグ360A（壁掛金具AGV）を使用して近接設置されている場合。
- 旧松下製、AT-241/361シリーズ、AT-243シリーズ、AT-364シリーズが、Aカベカケカナグ361Aを使用して近接設置されている場合。
- 旧松下製、AT-245シリーズ（95年）、AT-366シリーズ（96年）以降で、熱源機本体の「本体取付板」で近接設置されている場合。
（下の取付要領図参照）

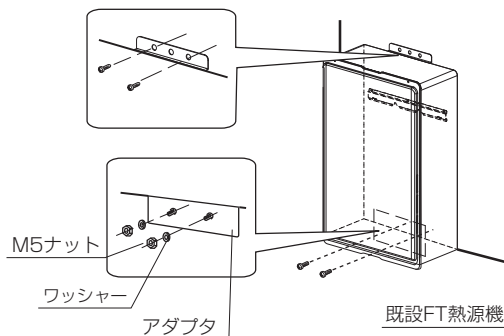

【取付ピッチ（上下）について】

- 新設熱源機は、781mm
（上部の本体取付板～下部の本体取付板）
- 上記1の場合は、750mm
（上部の本体取付板～下図取付ピッチ）
- 上記2の場合は、765.5mm
（上部の本体取付板～下図取付ピッチ）
- 上記3の場合は、789mm
（上部の本体取付板～下図取付ピッチ）

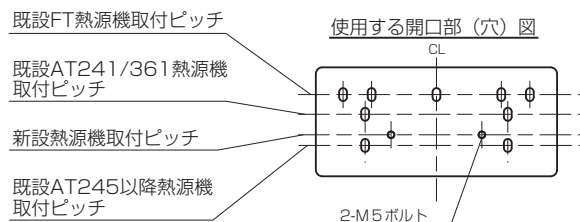


3. 取付方法


- 1** 既設の熱源機を外し、既設の熱源機（下部の）固定ビス位置にアダプタをビスで固定します。
（既設の熱源機の下部をネジ固定していた位置を再使用します。）

2. 取付要領の

条件1の場合は、上の列（A）の5箇所を使用します。
条件2の場合は、中の列（B）の2箇所を使用します。
条件3の場合は、下の列（C）の2箇所を使用します。

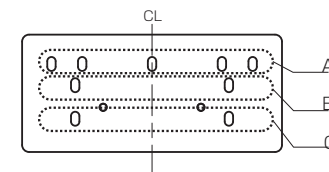


- 2** 壁掛金具の止め金具に熱源機背面の取付板くぼみ部分を引っかけ、熱源機下部の本体取付板をアダプタのM5ボルトに引っかけます。
条件3の場合は、本体取付板（上）を壁に固定します。

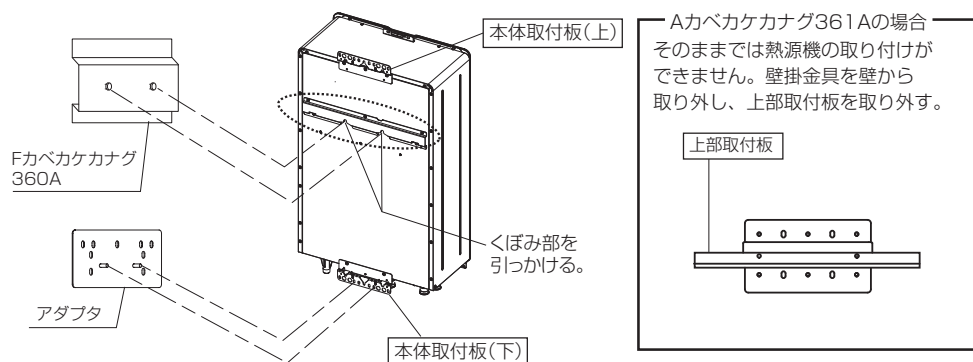


- 3** 熱源機下部の本体取付板を、M5ナット、ワッシャーで固定します。

※旧松下製熱源機からのリプレースの場合で、**1**で固定したビス頭が本体取付板（下）と接触する【図1】場合は、熱源機を引っかける前にアダプタのビスの根元にワッシャーを1～2枚スペーサーとして挟み込む。

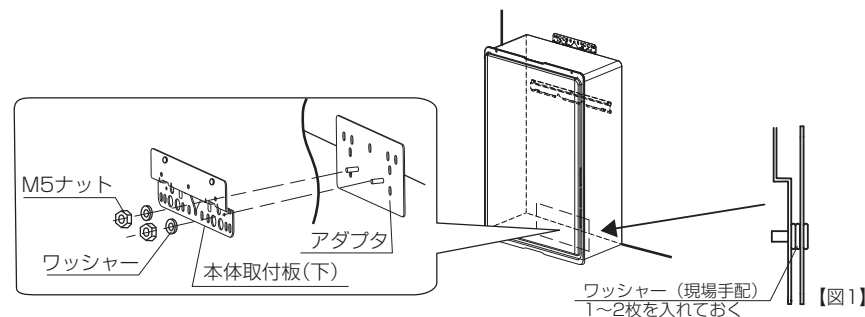

品番シールの貼付
施工後に同梱されている品番シールを熱源機のフロントカバー下部に貼り付けてください。



注意

壁面への取り付け後、機器本体が水平になっているか確認してください。
必ず行う

Paloma